



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗИКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

регистрационный номер № РОСС RU.3950.04ЖП10

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ 003637

№ СДС ФСО ДС.ОС.0003. 36129

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ:

полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет»

юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

телефон, e-mail: <https://www.usue.ru>, usue@usue.ru, 8-922-209-39-47

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:

наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдающего
сертификат соответствия:

ООО "Эксперт-Диагностика", 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 58-09-71, E-mail: ooo@diag.ru, www.m-diag.ru ОГРН: 1187456004493. Аттестат аккредитации рег. № СДС ФСО ДС.ОС.0003 выдан Центральным органом СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» ЗАО МНТЦ «Диагностика», срок действия до 01.07.2027 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ:

наименование: Зал спортивный

фактический адрес: 620144, Свердловская область, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д 62 / ул Народной Воли, д 45

код классификации (СО КОС): 07.1000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ:

наименование документов, на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация:
ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний; ГОСТ Р 52024-2024 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования. ГОСТ Р 52025-2021 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ:

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «Эксперт-Диагностика» Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2027 г.
455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14 тел. 8 (3519) 330-351, e-mail: e330331@yandex.ru
АКТ№ ИЛ26- 36129 от 14.05.26 г. Заключение № ОС.0003 - 36129 от 14.05.26 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.06. 2026 г. по 09.06. 2029 г.

Руководитель органа по сертификации:

Е.В. Посыпайко

Эксперт (эксперты):

Ю.М. Храмцов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 действителен до 01.07.2027 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ОС ООО «Эксперт-Диагностика»

Е.В. Посыпайко

14 мая 2026 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ОС.0003 - 36129

оценки соответствия объекта физкультуры и спорта

Заявитель (полное наименование):

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»*

Заявитель (сокращенное наименование):

ФГБОУ ВО «УрГЭУ»

Юридический адрес:

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Почтовый адрес:

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

Сайт, телефон, e-mail:

<https://www.usue.ru>, usue@usue.ru, 8-922-209-39-47

Объект спорта, подлежащий сертификации:

Зал спортивный

Фактический адрес местоположения сертифицируемого объекта (в соответствии с данными РосРеестра):

620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62 / ул. Народной Воли, д. 45

Основание для проведения работ по сертификации:

Оценка соответствия в форме сертификации была проведена на основании договора № 4769-ЕС/ЭД/2026/187-223 от 16.04.2026 г. между ООО «Эксперт-Диагностика» и ФГБОУ ВО «УрГЭУ»

Право выполнения ООО «Эксперт-Диагностика» работ по сертификации объектов физкультуры и спорта подтверждается аттестатом аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 (действителен до 01.07.2027 г) СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в реестре систем добровольной сертификации под номером №РОСС RU.3950.04ЖПИ0 (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Исполнителями работ по сертификации являются: эксперт СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М. (сертификаты компетентности №СДС ФСО ДС-СК-006 от 12.08.2018).

Результаты оценки соответствия:

Испытания и замеры были проведены специалистами испытательной лаборатории:

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

АКТ № ИЛ26- 36129

Единовременная пропускная способность	50 чел
---------------------------------------	--------

Заключение:

Спортивный объект в целом соответствует требованиям к спортивным объектам, предъявляемым документами в области стандартизации, выявленные несоответствия (при наличии) не препятствуют выдаче сертификата.

Все выявленные несоответствия (при наличии) в ходе работ по сертификации объекта спорта, рекомендуется устранить до следующего инспекционного контроля.

Согласно классификации объектов спорта (Приказ Минспорта России от 3 июля 2024 года №639), сертифицируемому объекту спорта присвоен код:

ЗАЛ СПОРТИВНЫЙ

07.1000000 Крытый

На сертифицируемом объекте спорта возможно проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий следующей категории: межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия субъекта Российской Федерации (В)

Эксперт: _____ Храмцов Ю.М.



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

тел. 8 (3519) 330-331, e-mail: e330331@yandex.ru

Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2027г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»

Е.В. Посьпайко

14 мая 2026 г.

М.П.

АКТ

№ ИЛ26- 36129

оценки соответствия объекта спорта требованиям безопасности при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Наименование объекта (-ов) испытаний:

Зал спортивный

1. Общие сведения.

1.1 Дата проведения испытаний:

12 мая 2026 г.

1.2 Наименование объекта испытаний:

Зал спортивный

1.3 Место проведения испытаний:

620144, Свердловская область, г Екатеринбург, ул 8 Марта, д 62 / ул Народной Воли, д 45

1.4 Наименование заказчика:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный экономический университет»

1.5 Адрес заказчика:

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45

1.6 Сайт, телефон, e-mail: заказчика:

<https://www.usue.ru>, usue@usue.ru, 8-922-209-39-47

1.7 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха:	<u>21,7 °C</u>
Влажность воздуха:	<u>52,3 %</u>
Давление воздуха:	<u>98 кПа</u>

1.8 Используемый метод испытаний:

- ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний (с Изменением N 1)
- ГОСТ Р 52025-2021 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

2. Средства измерения

Наименование средств (СИ, ВО)	Сведения о поверке	Предел измерений
Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1, зав. №69060156	Свидетельство о поверке №С-ВЦЛ/27-05-2025/436978324 до 26.05.2026 г	0-150мм
Дальномер лазерный Leica DISTO D110, зав. № 1243733635	Свидетельство о поверке № 28175-П93/25 до 26.11.2026	0,2 - 60м
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав.№809157	Свидетельство о поверке №С-ГХС/27-05-2025/436200856 до 26.05.2026	от -50 до +300 °С
Комплект средств измерений «Поверенный», зав.№ П0256-22 в составе:		
- линейка измерительная металлическая, исполнения II, зав. № 22-29-00739	Свидетельство о поверке №С-ВЦЛ/26-11-2025/486132375, до 25.11.2026 г.	0-300мм
- штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, зав. №70100041	Свидетельство о поверке №С-ВЦЛ/26-11-2025/486132401, до 25.11.2026 г.	0-125мм
- угольник поверочный 90 ° УП 160x100 мм, зав.№ 20093749	Свидетельство о поверке №С-АК3/28-11-2025/485705919, до 27.11.2026 г.	90 °
- набор радиусных шаблонов №1 (R 1,0-6,0 мм), сер.№2021648	Сертификат о калибровке № 25-021204 от 26.11.2025г	R (1,0-3,0) мм R (4,0-6,0) мм
- набор радиусных шаблонов №3 (R 7,0-25,0 мм), сер.№ 6013	Сертификат о калибровке № 25-021205 от 26.11.2025г	R (7,0-10,0) мм R (11,0-18,0) мм R (20,0-25,0) мм
- набор щупов № 4 (0,10 – 1,00), сер.№ 2272	Сертификат о калибровке № 25-021206 от 26.11.2025 г	(0,1 – 0,5) мм (0,6 – 0,7) мм (0,8 – 1,0) мм
- универсальный шаблон сварщика УШС-3, зав. № 74916	Свидетельство о поверке №С-АК3/28-11-2025/485705918, до 27.11.2026 г.	Глубина 0-15мм, Высота усиления 0-5мм, Ширина шва 0-50 мм, Угол скоса 0-45°, Зазор 1-4 мм
- рулетка измерительная металлическая Р5УЗП, зав.№И20182	Свидетельство о поверке №С-ВЦЛ/26-11-2025/486132377, до 25.11.2026 г.	0-5000 мм
- лупа измерительная ЛИ-3-10х с под-светкой (L30), зав. №12801	Свидетельство о поверке №С-АК3/29-05-2024/343081617, до 28.05.2026	0 – 20 мм
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М", зав.№338418	Свидетельство о поверке №С-ДТЖ/28-10-2024/381567813 до 27.10.2026 г	-40...+85 °С; 3...97%; 0,1...20м/с; 80...110 кПа (600...825 мм.рт.ст.)
Секундомер СОПр и СОСпр, СОСпр, СОСпр-26-2-010, рег.№11519-11, зав. №0705	Свидетельство о поверке № С-ВЦЛ/22-04-2025/429292877 до 21.04.2026	0-60 сек. 0-60 мин
Динамометр общего назначения ДПУ-5-2-5033, зав. №67	Свидетельство о поверке № С-ВЦЛ/09-04-2025/425306338 до 08.04.2026	0,25 - 5 кН
Установка "Искусственный атлет" по определению поглощения удара поверхностью и вертикальной деформации, 5A Impact Tester, инв. № 00-003575	Протокол аттестации №1/2026 испытательного оборудования от 13.01.2026	
Установка "Тестер линейного трения" по определению скольжения поверхности, Linear Friction Tester, инв. № 3179	Протокол аттестации №2/2026 испытательного оборудования от 13.01.2026	
Испытательное оборудование по определению отскока мяча, Vertical Ball Redbound, инв. № 00-003574	Протокол аттестации №3/2026 испытательного оборудования от 13.01.2026	

3. Описание, состояние и идентификация объекта (объектов) испытаний.

Объектом испытания является объект спорта: Объект недвижимого имущества, специально предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Испытуемый объект спорта:

Зал спортивный

что совпадает с данными, указанными в заявке.

На данном объекте спорта испытаниям подлежат следующие спортивные площадки:

- Универсальный спортивный зал

(размеры 41,05 x 24,01 м, высота макс. 11,84 м, высота мин. 8,42 м, в зале расположен скалодром, имеются места для зрителей - трибуны на 150 мест)

На данном объекте спорта имеются зоны для тренировок:

(тренажёрный зал, зал функциональной подготовки, зал гимнастики, зал единоборств)

Вывод:

Объект испытания, его местоположение, назначение и основные характеристики соответствует данным, указанным в заявке на проведение испытаний.

Физкультурно-оздоровительные комплексы общего назначения

Исследования (испытания) и измерения на объектах физкультуры и спорта.

Определяемая характеристика (показатель)	Норма	Фактическое значение	Примечание
Освещение:			
освещенность, лк	СП 31-112-2004 (часть 1, п. 7.1., п.8.3.2)	372	
защищенное исполнение светильников (от удара мячом - в залах для игр с мячом) с учетом требований СП 31-112-2004 (часть 1, п. 8.3.1)	соответствие / не соответствие	соответствие	

Размеры спортивных залов и их разметка

Геометрические размеры:			
размеры помещений, м	СП 31-112-2004 (часть 1, разделы 3, 4)	41,05 x 24,01	
Общие требования:			
разметка спортивных залов должна быть выполнена в соответствии с правилами вида спорта, для которого предназначена разметка	соответствие / не соответствие	соответствие	

Покрытие игровых залов, плоскостных спортивных сооружений, спортивных площадок: полы спортивных залов (залы для спортивных игр, универсальные залы для общей физической подготовки и игр с мячом)

Условия проведения испытаний:			
Давление воздуха в мяче, кПа	90+-10	100	
Геометрические размеры:			
демпфирующая способность (поглощение удара в любой из точек проведения испытаний) покрытия, %	от 25 до 75	47,6	
вертикальная деформация покрытия в любой из точек проведения испытаний, мм	не более 5	1,9	
фрикционные характеристики (скольжение в любой из точек проведения испытаний) поверхности, ед. (по шкале прибора)	80-110	94	
вертикальный отскок мяча в любой из точек проведения испытаний (акустический метод), %	не менее 90	98,8	
Общие требования:			
отсутствие видимых дефектов покрытия полов спортивных залов (должно быть однородным - не иметь разрывов, разломов, трещин и т.п.)	наличие / отсутствие	отсутствие	

Поверхность спортивных площадок:

величина зазора при определении ровности поверхности спортивных площадок, мм	ГОСТ Р 55529- 2013 (п.10.6)	2	
--	--------------------------------	---	--

<u>Ворота для футбола и мини-футбола/гандбола</u>	наличие / отсутствие	наличие	
--	-------------------------	---------	--

Геометрические размеры:

длина, мм		3000	
ширина, мм		2000	
ширина/толщина штанги, мм		80/80	
ширина/толщина перекладины, мм		80/80	

Общие требования:

соблюдается устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола к горизонтальной нагрузке 1100 Н, приложенной на высоте 2 м	соответствие / не соответствие	соответствие	
отсутствие повреждений, разрушений, деформаций, опрокидывания, скольжения ворот	наличие / отсутствие	отсутствие	

<u>Кольцо баскетбольного щита</u>	наличие / отсутствие	наличие	
--	-------------------------	---------	--

Общие требования:

соблюдается устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000 Н, приложенной к части кольца, наиболее удаленной от щита	соответствие / не соответствие	соответствие	
отсутствие повреждений, креплений, деформаций кольца	наличие / отсутствие	отсутствие	

<u>Волейбольные стойки</u>	наличие / отсутствие	наличие	
-----------------------------------	-------------------------	---------	--

Геометрические размеры:

Прогиб волейбольных стоек, мм	не более 80	54	
-------------------------------	-------------	----	--

Общие требования:

соблюдается устойчивость крепления волейбольных стоек (прогиб не более 80 мм) к горизонтальной нагрузке 1440 Н, приложенной на уровне несущего троса	соответствие / не соответствие	соответствие	
отсутствие ослаблений креплений и запорного механизма стоек	наличие / отсутствие	отсутствие	

<u>Теннисные стойки</u>	наличие / отсутствие	наличие	
--------------------------------	-------------------------	---------	--

Общие требования:

соблюдается устойчивость крепления теннисных стоек к горизонтальной нагрузке 2290 Н, приложенной на уровне несущего троса	соответствие / не соответствие	соответствие	
отсутствие ослаблений креплений стоек	наличие / отсутствие	отсутствие	

<u>Турники, перекладины, шведские стенки</u>	наличие / отсутствие	наличие	
<i>Геометрические размеры:</i>			
Прогиб перекладины (турника), мм	не более 100	51	
<i>Общие требования:</i>			
соблюдается сохранение устойчивости перекладины (турника) к горизонтальной нагрузке 3800 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	соответствие / не соответствие	соответствие	
соблюдается деформация (прогиб) перекладины (турника) не более 100 мм при вертикальной нагрузке 2000 Н, приложенной к середине перекладины (турника)	соответствие / не соответствие	соответствие	
соблюдается устойчивость прочности закрепления шведской стенки к горизонтальной нагрузке 900 Н, приложенной к верхней и нижней перекладинам стенки	соответствие / не соответствие	соответствие	
отсутствие наклона, скольжения, изломы, трещины, дефекты, повреждения	наличие / отсутствие	отсутствие	

<u>Гимнастические брусья</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
-------------------------------------	-------------------------	------------	--

<u>Гимнастический конь</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
-----------------------------------	-------------------------	------------	--

<u>Гимнастические кольца</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
-------------------------------------	-------------------------	------------	--

<u>Пути эвакуации с трибун</u>	наличие / отсутствие	наличие	
---------------------------------------	-------------------------	---------	--

<i>Общие требования:</i>			
отсутствие лестниц или ступеней в люках на путях эвакуации	наличие / отсутствие	отсутствие	
наличие разделительных поручней (на высоте не менее 0,9 м (для лестниц, проходов и люков с расчетной шириной более 4 м))	наличие / отсутствие	требования не применяются	
наличие ограждений (высотой не менее 0,8 м, не мешающего видимости, установленного вдоль прохода каждого зрительного ряда, при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м)	наличие / отсутствие	требования не применяются	
соответствие расчетного времени эвакуации (на основе анализа документации)	сбор документов (пожарная декларация, проектная документация, паспорт безопасности)	соответствие	
соответствие непрохода путей эвакуации зрителей с балкона через спортивный зал	соответствует / не соответствует	соответствие	

соответствие самозакрывающихся, с уплотненными притворами дверей выходов из зрительного зала и на путях эвакуации	соответствует / не соответствует	соответствие	
Геометрические размеры:			
ширина лестниц, проходов и люков, для определения необходимости установки разделительных поручней, м	≥ 4	1,2	
высота разделительных поручней (для лестниц, проходов и люков с расчетной шириной более 4 м), м	не менее 0,9	требования не применяются	
уклон лестниц трибун, не оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами, их заменяющими), град	не более 1:1,6 (не более 32 град)	соответствие	
уклон лестниц трибун, оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами, их заменяющими), град	не более 1:1,4 (не более 35 град)	требования не применяются	
разница отметок пола смежных рядов путей эвакуации с трибун, м	$\geq 0,55$	0,4	
высота ограждения путей эвакуации с трибун, не мешающего видимости, установленного вдоль прохода каждого зрительного ряда, при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м, м	не менее 0,8	требования не применяются	
высота барьера перед первым рядом на балконах и ярусах путей эвакуации с трибун, м	не менее 0,8	соответствие	
ширина кулуаров путей эвакуации с трибун, м	не менее 2,4	соответствие	
ширина путей эвакуации для горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах, м	не менее 1	соответствие	
ширина путей эвакуации для эвакуационных люков трибун крытых спортивных сооружений,	не менее 1,35	соответствие	
расстояние между выходами при устройстве партера на спортивной арене (при наличии только двух выходов)	не менее половины зала	требования не применяются	
ширина дверных проемов в зрительном зале, м	не менее 1,2	соответствие	
ширина дверного проема для входа в ложи, м	не менее 0,9	требования не применяются	
расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей путей эвакуации с трибун, м	не менее 0,45	соответствие	
соответствие числа непрерывно установленных мест в ряду (при одностороннем входе) путей эвакуации с трибун	не более 26	соответствие	
соответствие числа непрерывно установленных мест в ряду (при двухстороннем входе) путей эвакуации с трибун	не более 50	соответствие	

<u>Пути эвакуации для маломобильных групп населения</u>	наличие / отсутствие	наличие	
<i>Геометрические размеры:</i>			
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, для переходных лоджий и балконов, м	не менее 1,5	требования не применяются	
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, для коридоров, пандусов, используемых для эвакуации, м	не менее 1,8	соответствие	
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, для дверей из помещений, при одновременном нахождении в них не более 15 человек, м	не менее 0,9	требования не применяются	
ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, для дверей из помещений, при одновременном нахождении в них более 15 человек, для проходов внутри помещений, м	не менее 1,2	соответствие	
ширина прохода между рядами, предназначенными для МГН (с учетом кресла-коляски), м	не менее 1,6	требования не применяются	
расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов, м	не менее 40	соответствие	
<i>Общие требования:</i>			
наличие пожаробезопасной зоны (при невозможности обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время)	сбор документации (пожарная декларация, проектная документация, паспорт безопасности)	соответствие	
соблюдается расчет времени эвакуации с учетом требований СП 59.13330.2016		соответствие	

Скалодром

Соблюдается наличие протоколов испытаний скалодрома:	
- на прочность	соответствует
- на устойчивость	соответствует
- на удар	соответствует
При проведении соревнований требуется обеспечить следующие зоны:	
- зона расположения зрителей	соответствует
- судейская зона	соответствует
- изолированная зона отдыха участников после старта	соответствует
- транзитная зона (зона подготовки и вызова участников на старт)	соответствует
- стартовая зона	соответствует
- вспомогательные помещения для проведения мандатной комиссии и технического совещания с тренерами и представителями команд	соответствует
- зона допинг-контроля	соответствует
- зона медицинского контроля и неотложной помощи	соответствует
Количество верхних страховочных точек должно быть не менее 20	соответствует
Количество нижних страховочных точек должно быть не менее 20	соответствует

Скалодром для лазания и проведения соревнований на скорость

Параметр	Норматив				Соответствие
	Междуна р. ранг	I ранг	II ранг	III ранг	
Высота скалодрома, м	-	-	8÷20	6÷20	соответствует
Минимальная ширина, м	-	-	5	3	соответствует
Нависание, м (max)	-	-	6	5	соответствует
В лазании на скорость используется верхняя страховка					соответствует

Для лазания и проведения соревнований на трудность





Параметр	Норматив				Соответствие
	Междуна р. ранг	I ранг	II ранг	III ранг	
Высота скалодрома, м	-	-	8÷25	6÷25	соответствует
Рекомендуемая ширина, м	-	-	10	8	соответствует
Нависание, м	-	-	0÷12	0÷12	соответствует
В лазании на трудность применяется верхняя или нижняя страховка					соответствует

Для лазания и проведения соревнований в боулдеринге

Параметр	Норматив				Соответствие
	Междуна р. ранг	I ранг	II ранг	III ранг	
Высота скалодрома, м	3÷4,5	3÷6	3÷6	3÷6	соответствует
Минимальная ширина, м	25	25	12,5	12,5	соответствует
Нависание, м	ограничения отсутствуют				соответствует
Гимнастическая страховка и амортизационное покрытие или верхняя страховка					соответствует

Данный скалодром отвечает требованиям Правил по проектированию и строительству скалодромов, утвержденных постановлением Правления Федерации скалолазания России от 04.04.2009 г №5, Своду правил по проектированию и строительству открытых физкультурно-спортивных сооружений СП 31-115-2008, часть 4, п.4.4.

Фото объекта:

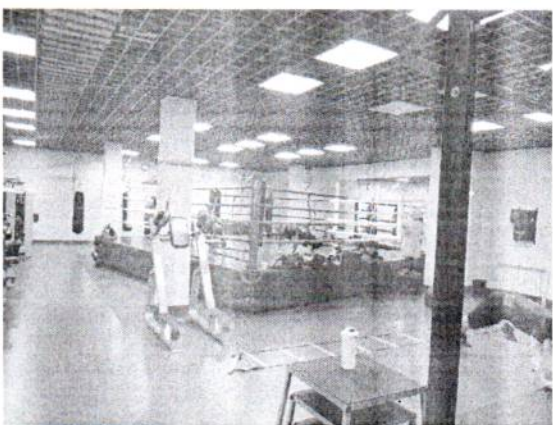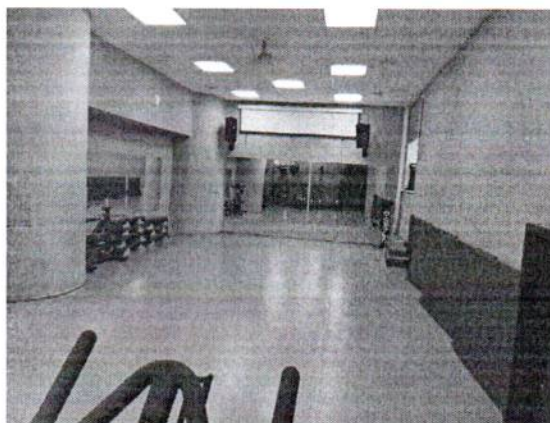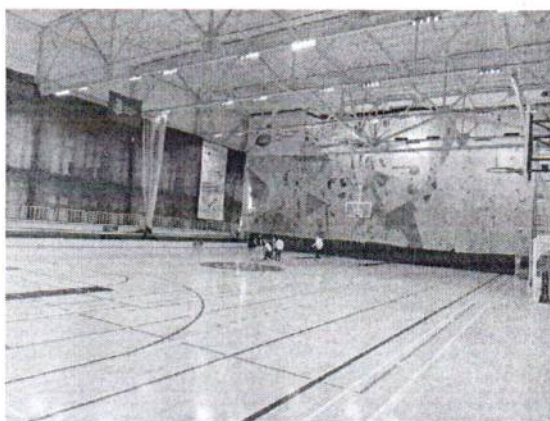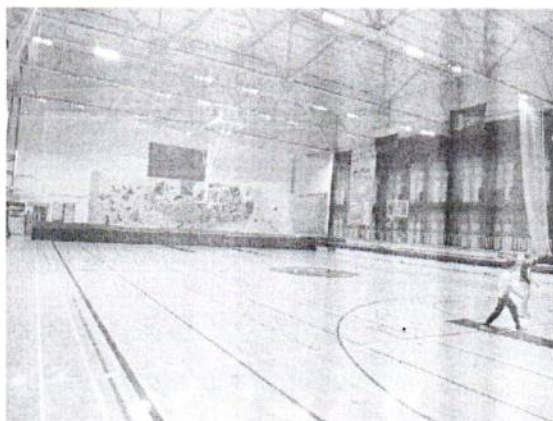

Испытания проводил:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Старцев Д.Л.

Дата выдачи акта:

14 мая 2026 г.

окончание акта